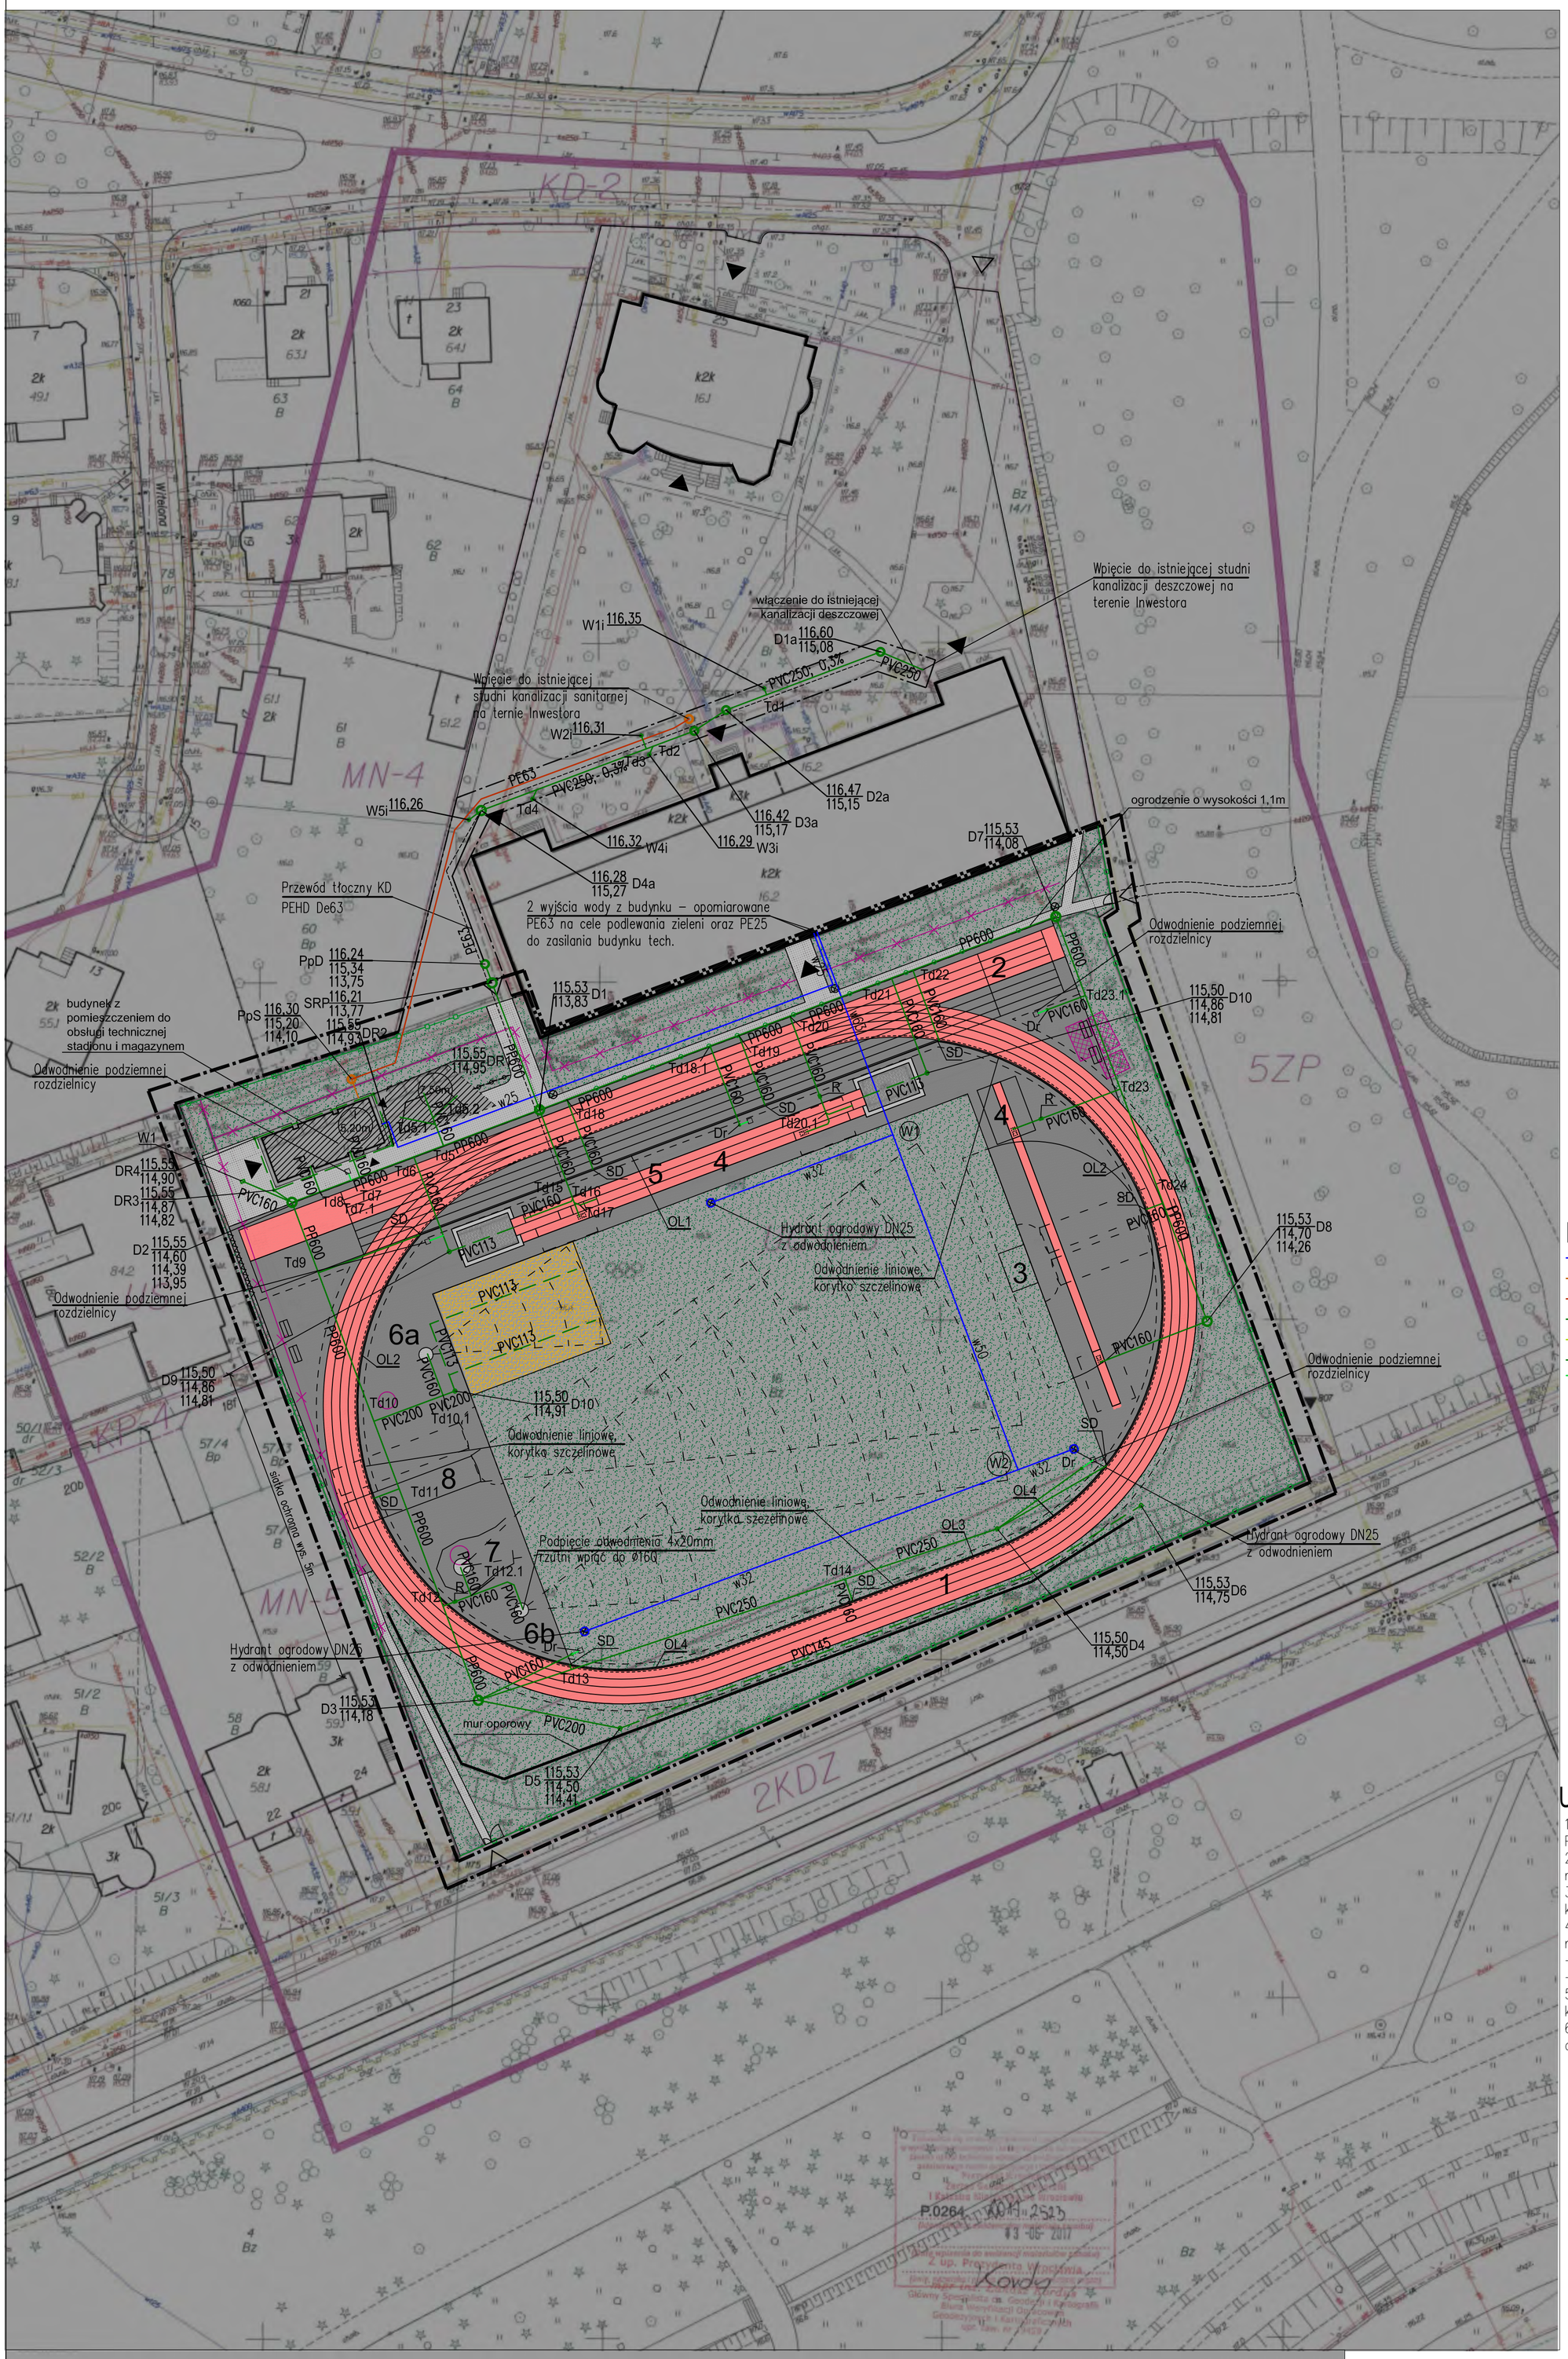

LEGENDA:

- Zewnętrzna instalacja wodociągowa
- Zewn.instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej
- Zewn. instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
- Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej tłocznej
- Rura drenarska
- Rura drenarska do odwodnienia rozdzielnicy elektryczne

W5i 116,26 Istniejący wpust drogowy, rz. terenu

D.. 116,60 / 115,08 Studnia deszczowa, rz. terenu, rz. dna

DR. Studnia drenarska Ø600

Dr. Studnia drenarska Ø315

SD studzienka z nasadą rewizyjną i pokrywą szczelinową

SRP Studnia z regulatorem przepływu 2,0l/s

R rewizja

OL1 Odwodnienie szczelinowe z pokrywą zaślepiającą prostą

OL2 Odwodnienie szczelinowe z pokrywą zaślepiającą łukową (r=36,5 m)

OL3 Odwodnienie szczelinowe z krawędzią skrajną i pokrywą zaślepiającą prostą

OL4 Odwodnienie szczelinowe z krawędzią skrajną i pokrywą zaślepiającą łukową (r=36,5 m)

PpD Przepompownia ścieków z 2 pompami zatapialnymi umieszczonymi w studni betonowej Ø1000, Q=7,2 m3/h

UWAGA:

1. Zewnętrzną instalację wodociągową wykonać z przewodów PE80 SDR11 PN16
2. Zewn. inst. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8
3. Zewn. inst. kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur i kształtek PE100 SDR11 PN16
4. Zewn. inst. kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek:
   - PVC-U SN8 dla średnic Ø160-315
   - PP SN8 dla średnic >=Ø400
5. Zewn. inst. kanalizacji deszczowej tłocznej wykonać z rur i kształtek PE100 SDR11 PN16
6. Zewnętrzną instalację drenarską wykonać z przewodów drenarskich PVC-U z filtrem z włókna syntetycznego.

Elementy infrastruktury sportowej

Bieżnia okrężna 333,33m (4 tory)
Bieżnia prosta o dł. całkowitej 126 m (8 torów)
Skocznia do skoku wzwyż o rozbiegu 15m
Skocznia do skoku o tyczce o rozbiegu 40m
Skocznie do skoku w dal i trójskoku o rozbiegu min. 40m
Rzutnia do pchnięcia kulą – sektor 25m z nawierzchnią kortową
Rzutnia do pchnięcia kulą – sektor 25m z nawierzchnią trawiastą
Rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu młotem – sektor 80m
Rzutnia do rzutu oszczepem – rozbieg 20m, sektor 80m

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):
WROCŁAW 026401_1

Obręb ewidencyjny (nazwa, identyfikator, AM):
ZALESIE 0008 AM 14

Sekcje:
Nr sekcji 6.148.12.05.4.3
6.148.12.05.4.1 6.148.12.05.2.3

Ulica: Witelona 25
Działka: 14/1,16

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

1. Układ współrzędnych: "2000/6"
2. Poziom odniesienia: "Kronsztadt 1986"
3. Obszar aktualizacji oznaczono linią szrafurowaną.
4. Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

Identyfikator zgłoszenia: ZKK17.TM.6640.2451.2017
WROCŁAW 05.06.2017 r.

Na mapie wkreślono elementy MPZT

- nieprzekraczalna linia zabudowy
- linia rozdzielająca obszary
- 2KDZ – oznaczenie obszaru

P.0264 Nr 17/2525 13-06-2017

inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-516 Wrocław	pracownia:	Grupa Z Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. ul. K.Bartla 4/1, 51-618 Wrocław
projekt: Przebudowa stadionu AWF przy ul. Witelona 25 we Wrocławiu	I.S. gł. projektant: mgr inż. Mirosław Pandelidis (upr. nr 168/87/UW)	
	sprawdzający: mgr inż. Hanna Pandelidis (upr. nr 253/86/UW)	
	projektant: mgr inż. Magdalena Rabczyńska	
	projektant: mgr inż. Patryk Poprawa	
branża: -	stadium: projekt wykonawczy	skala: 1:500
adres: ul. Witelona 25, 51-516 Wrocław dz. nr 16, 14/1; AM 14; obręb Zalesie; Wrocław	nazwa rysunku: Projekt Zagospodarowania Terenu	
	data: Wrocław, marzec 2018	nr rysunku: PZT.01