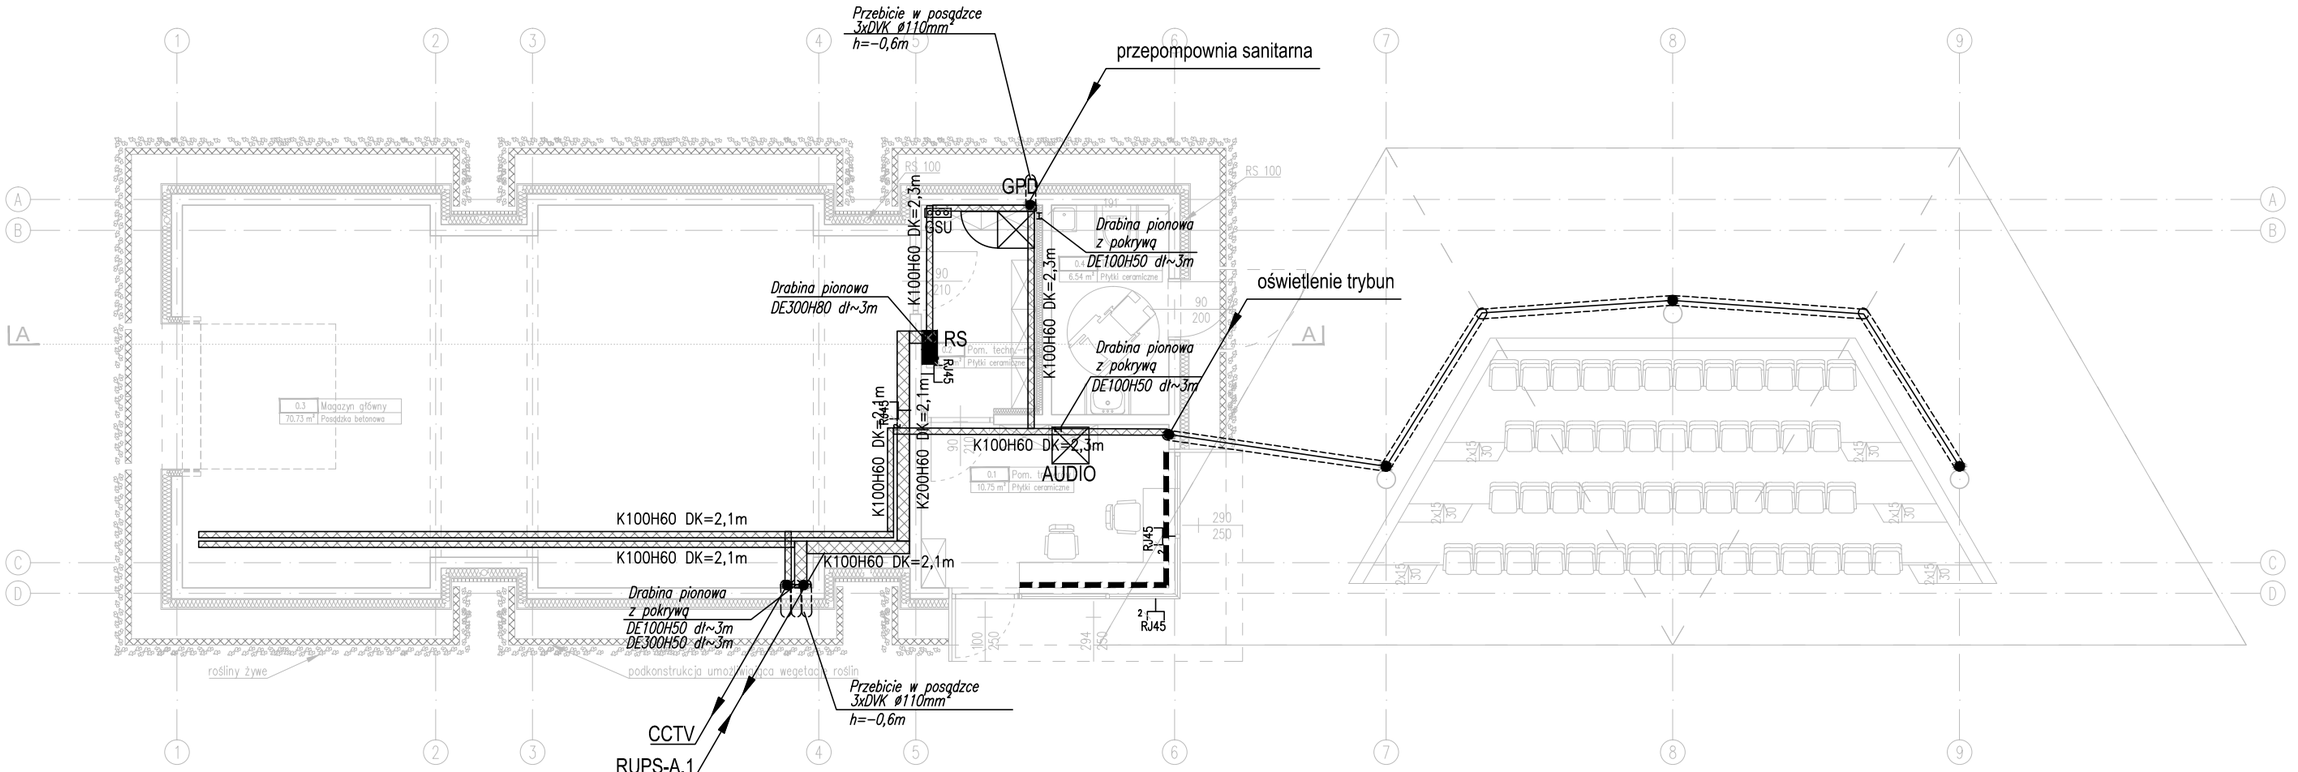

OZNACZENIA

– *Drabina/Koryta kablowa*

– *Kanał elektro instalacyjny PCV, 85x56mm, biały, z przegrodą DK=0,5m*

– *Główna szyna uziemiająca*

OPIS KORYT I DRABIN KABLOWYCH

K200H60

K– koryto/D– drabina — *wysokość koryta/drabiny*

szerokość koryta/drabiny

OPIS POZIOMÓW KORYT I DRABIN KABLOWYCH

DK=+...

dolna krawędź koryta/drabiny

UWAGI

1. *W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.*
2. *Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych za pomocą przewodów LYżo.*
3. *Przewody i kable prowadzić na korytkach i drabinach kablowych dla ciągów wielokrotnych.*
4. *Instalacje w ścianach prowadzić podtynkowo lub wtynkowo – pod warunkiem pokrycia ścian tynkiem o grubości 0,5cm.*
5. *Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi elementami projektu, m.in. rysunkami, opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami*

■ inwestor:	■ pracownia:	**Grupa Z** Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. ul. K.Bartla 4/1, 51-618 Wrocław		
Akademia Wychowania Fizycznego, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-516 Wrocław		imię i nazwisko	uprawnienia	podpis
	arch. ■ gł. projektant:	mgr inż. arch. Rafał Zygiel	upr. nr 46/DSOKK/2015	
	arch. sprawdzający:	mgr inż. arch. Bartłomiej Święs	upr. nr 42/DSOKK/2015	
	arch. projektant:	mgr inż. arch. Dagmara Żelazny		
	arch. projektant:	mgr inż. arch. Szymon Polnik		
	arch. projektant:	Paweł Romanowski		
■ projekt: Przebudowa stadionu AWF przy ul. Witelona 25 we Wrocławiu	I.S. ■ gł. projektant:	mgr inż. Mirosław Pandelidis	upr. nr 168/87/UW	
	I.S. sprawdzający:	mgr inż. Hanna Pandelidis	upr. nr 253/86/UW	
	I.S. projektant:	mgr inż. Łukasz Maciejewski		
	I.S. projektant:	mgr inż. Patryk Poprawa		
	I.E. ■ gł. projektant:	mgr inż. Paweł Żurawka	upr. nr 184/DOŚ/12	
	I.E. sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Skrzypek	upr. nr 201/DOŚ/15	
	■ branża: -	■ stadium: projekt wykonawczy	■ skala: 1:100	
■ adres: ul. Witelona 25, 51-516 Wrocław dz. nr 16, 14/1; AM 14; obręb Zalesie; Wrocław	■ nazwa rysunku:	BUDYNEK TECHNICZNO-MAGAZYNOWY - Instalacja gniazd wtykowych i siły		
	■ data: Wrocław, kwiecień 2018	plik: pw_ie_awf_budynek_rev00_20180406.dwg [06/04/2018 02:38]	■ nr rysunku: E-04	