


Numer obwodu	01	02	03			1	2	3	4	5					
Nazwa odbioru	Zasilanie we	Zasilanie wy	Ochronnik przepięciowy typ I+II			Oprawa typ A	Oprawa typ A	Oprawa typ B	Oprawa typ B	Oprawa typ C					
Moc zainstalowana [kW]						0,3	0,3	1,3	1,3	1,1					
Typ przewodu	YKYżo	YKYżo				wg wytycznych	wg wytycznych	wg wytycznych	wg wytycznych	wg wytycznych					
Przekrój [mm ²]	5x16	5x16				producenta	producenta	producenta	producenta	producenta					

<div>pracownia:</div> <div>Grupa Z</div> <div>Architektura i Budownictwo Sp. z o.o.</div> <div>ul. K.Bartla 4/1, 51-618 Wrocław</div>	<div>inwestor:</div> <div>Akademia Wychowania Fizycznego,</div> <div>al. I.J. Paderewskiego 35,</div> <div>51-516 Wrocław</div>	<div>nazwa inwestycji:</div> <div>Przebudowa stadionu AWF przy ul. Witelona 25 we Wrocławiu</div>			<div>funkcja:</div>	<div>imię i nazwisko</div>	<div>podpis:</div>	<div>data opracowania:</div>
					<div>projektant:</div>	<div>mgr inż. Paweł Żurawka uprawnienia nr: 184/DOS/12</div>		<div>03.2018</div>
					<div>sprawdzający:</div>	<div>mgr inż. Łukasz Skrzypek uprawnienia nr: 201/DOS/15</div>		
	<div>branża:</div> <div>ELEKTRYCZNA</div>	<div>stadium:</div> <div>PW</div>	<div>rev 00</div>			<div>arkusz:</div> <div>2/6</div>		
<div>nazwa rysunku:</div> <div>SCHEMAT SZAFKI SL-1</div>					<div>plik: pw_awf_ie_e11_schemat_sl-1_rev00.dwg 21/03/2018 04:57 </div>			<div>nr rys.:</div> <div>E-11</div>

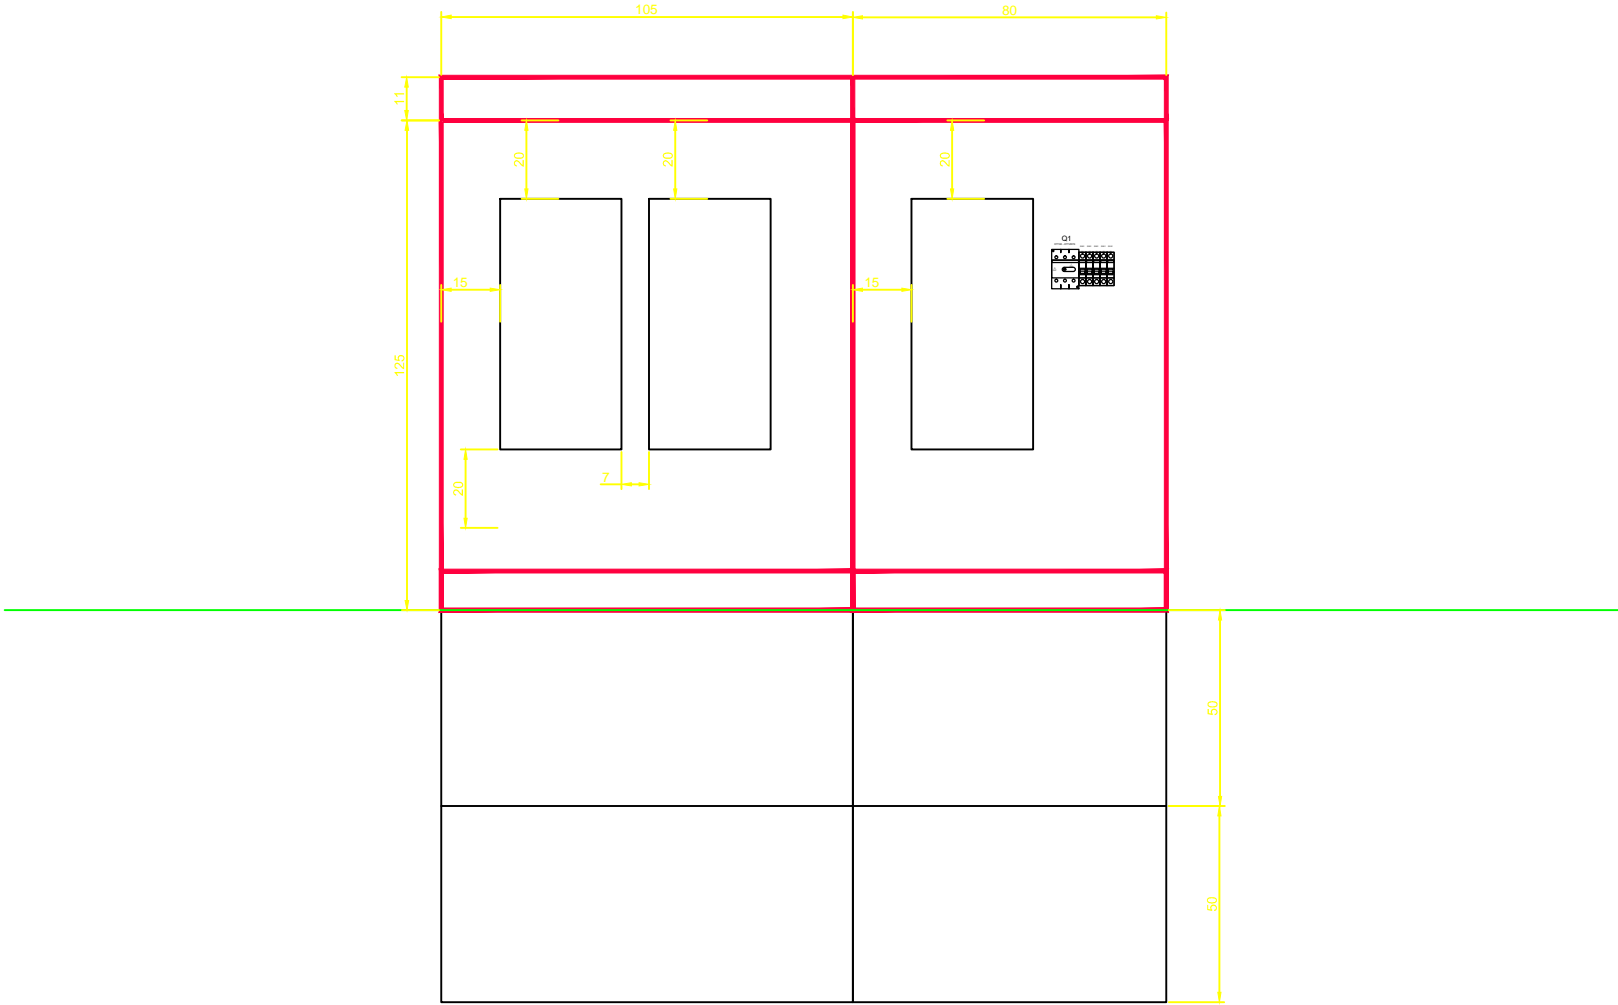

pracownia: Grupa Z Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. ul. K.Bartla 4/1, 51-618 Wrocław	inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-516 Wrocław		nazwa inwestycji: Przebudowa stadionu AWF przy ul. Witelona 25 we Wrocławiu			funkcja: projektant:	imię i nazwisko mgr inż. Paweł Żurawka uprawnienia nr: 184/DOS/12	podpis:	data opracowania: 03.2018
			branża: ELEKTRYCZNA	stadium: PW	rev 00	sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Skrzypek uprawnienia nr: 201/DOS/15		arkusz: 2/6
	nazwa rysunku: SCHEMAT SZAFKI SL-1					plik: pw_awf_le_et1_schema_sl-1_rev00.dwg [21/03/2018 04:57]			nr rys.: E-11